

Таблица координат

№ п/п	X	Y
УТ1	18004,29	34359,35
УП1	18011,76	34362,97
УП2	18033,35	34374,54
УП3	18035,61	34370,31
УП4	18041,74	34373,60
УП5	18112,29	34416,01
УП6	18118,29	34408,13
УП7	18125,11	34413,32
УП8	18133,61	34418,24
УП9	18146,63	34426,81
ТК37Д'-12-11-13	18153,50	34416,38

Таблица нагрузок на неподвижные опоры

Опора	Силы вдоль локальной оси, (тс)			Моменты вокруг локальной оси, (тс·м)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
H1	2.34	0.04	0.43	0.01	0.51	0.09
H2	8.43	0.01	0.25	0.01	0.04	0.02
H3	9.73	0.02	0.14	0.01	0.24	0.11
H4	0.18	0.03	0.26	0.01	0.02	0.03
H5	0.17	0.03	0.26	0.03	0.76	0.13

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
СОГЛАСОВАНО
26.06.19 г. № 8/к
Подпись: [подпись]


СОГЛАСОВАНО
Муниципальное унитарное предприятие «Иркутскгортранс»
25.05.2019 г.
Подпись: [подпись]

Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
СОГЛАСОВАНО
14.05.2019 г.
Подпись: [подпись]

Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
Городской центр телекоммуникаций
Участок технической эксплуатации
СОГЛАСОВАНО
10.04.2019 г.
Подпись: [подпись]

Администрация г.Иркутска
МУП «Служба эксплуатации мостов»
СОГЛАСОВАНО
24.04.2019 г.
Подпись: [подпись]

Согласовано
Центр специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Иркутской области
24.03.2019 г.
Ф.И.О. [подпись]

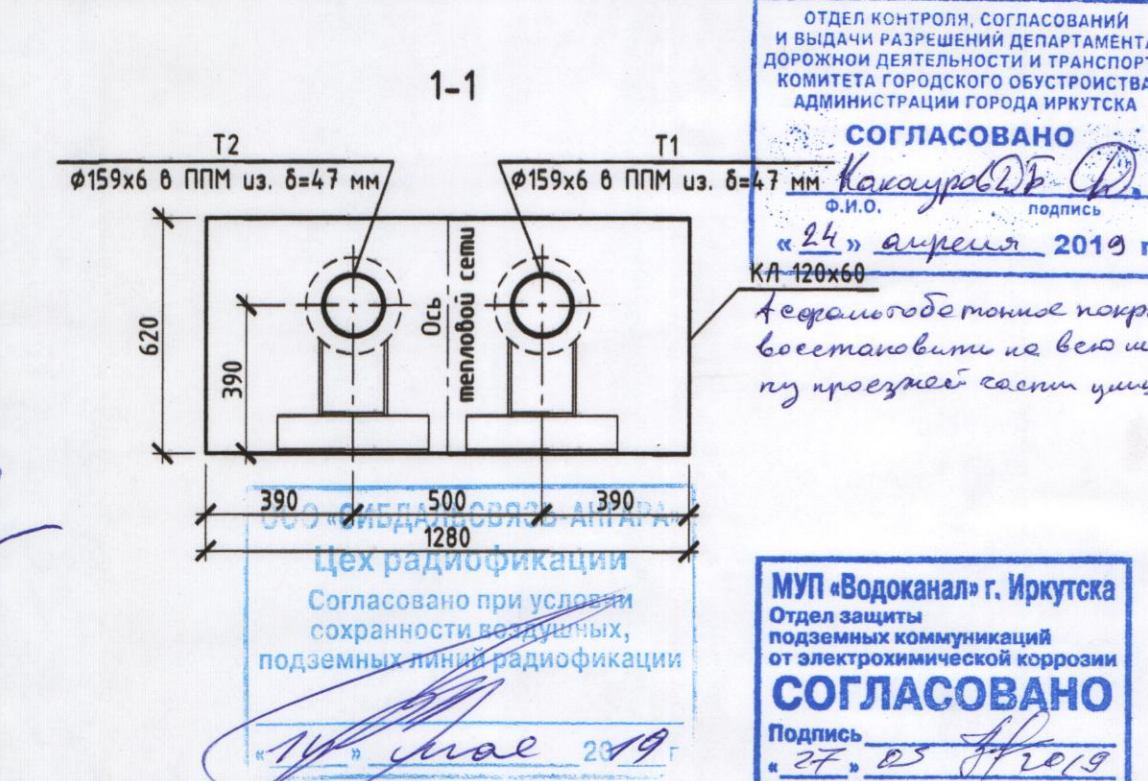

АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ
664056, г. ИРКУТСК, ул. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 64/4
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
СОГЛАСОВАНО
ПРИ УСЛОВИИ: ПЕРЕД НА АЛОМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД ЛТ 489829.2403.2019
27.05.2019 г.
Подпись: [подпись]

СОГЛАСОВАНО
ПАО «Ростелеком»
Транспортный Центр Технической Эксплуатации
Телекоммуникаций (ТЦТЭТ) ИФ МРФ «Сибирь»
Адрес: р.п. Мегиет, ул. Садовая, 27а
тел.: +7 (3952) 49-28-17; 49-24-80
сот.: +7 (950) 110-08-16
27.05.2019 г.
Представитель ПАО «Ростелеком» [подпись]

СОГЛАСОВАНО
ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ
УЧАСТОК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
М.п. ПТО
25.05.2019 г.
Подпись: [подпись]

Согласовать с «Востсибстрой» с проектом записки
СОГЛАСОВАНО
Начальник цеха канализации и искусственных сооружений
МУП «Иркутскавтодор»
И. Мурашов А.Г. 07.06.2019
[подпись]

СОГЛАСОВАНО
ПАО «Ростелеком»
Транспортный Центр Технической Эксплуатации
Телекоммуникаций (ТЦТЭТ) ИФ МРФ «Сибирь»
Адрес: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 68
тел.: 8 (3952) 40-98-70
27.05.2019 г.
Представитель ПАО «Ростелеком» [подпись]

СОГЛАСОВАНО
Без сноса и повреждения зеленых насаждений
Подпись: [подпись]
16.04.2019 г.

СОГЛАСОВАНО
«А. Байкалэнерго»
С.П. 1043801024630
Рябикова Б. д. 67, Иркутск, 664043
15.05.2019 г.
Подпись: [подпись]

ООО «Горсвет»
СОГЛАСОВАНО
подпись: [подпись]
24.04.2019 г.

Согласовано: 17.04.19 год
И.В. Воронинский
С.А. Шелестов
[подписи]

План разработан на топоснове, выполненной ООО «ГеоинвестГрупп» в феврале 2019г.

Интеллектуальная собственность ООО «ИркутскЭнергоПроект»

210-500-07ПР-2018-ТС					
Тепловая сеть от ТК-11' до ТК-37Д'-12-11-13. Связь ТМ №4 и 8 коллектора					
Изм.	Кол.ч.	Лист	Н. док.	Подпись	Дата
Разраб.	Ворожеева	03.19			
Гр. Спец.	Кузнецов	03.19			
Нач. отд.	Петрова	03.19			
ГИП	Пуховская	03.19			
Н.контроль	Гармазов				

План тепловой сети М 1:500

ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ

Согласовано	Савельева	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
АСО	П.И. ПО С.И.И.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
П.И. ПО С.И.И.	Байрамович	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
О.А.И.С.	Шатошников	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

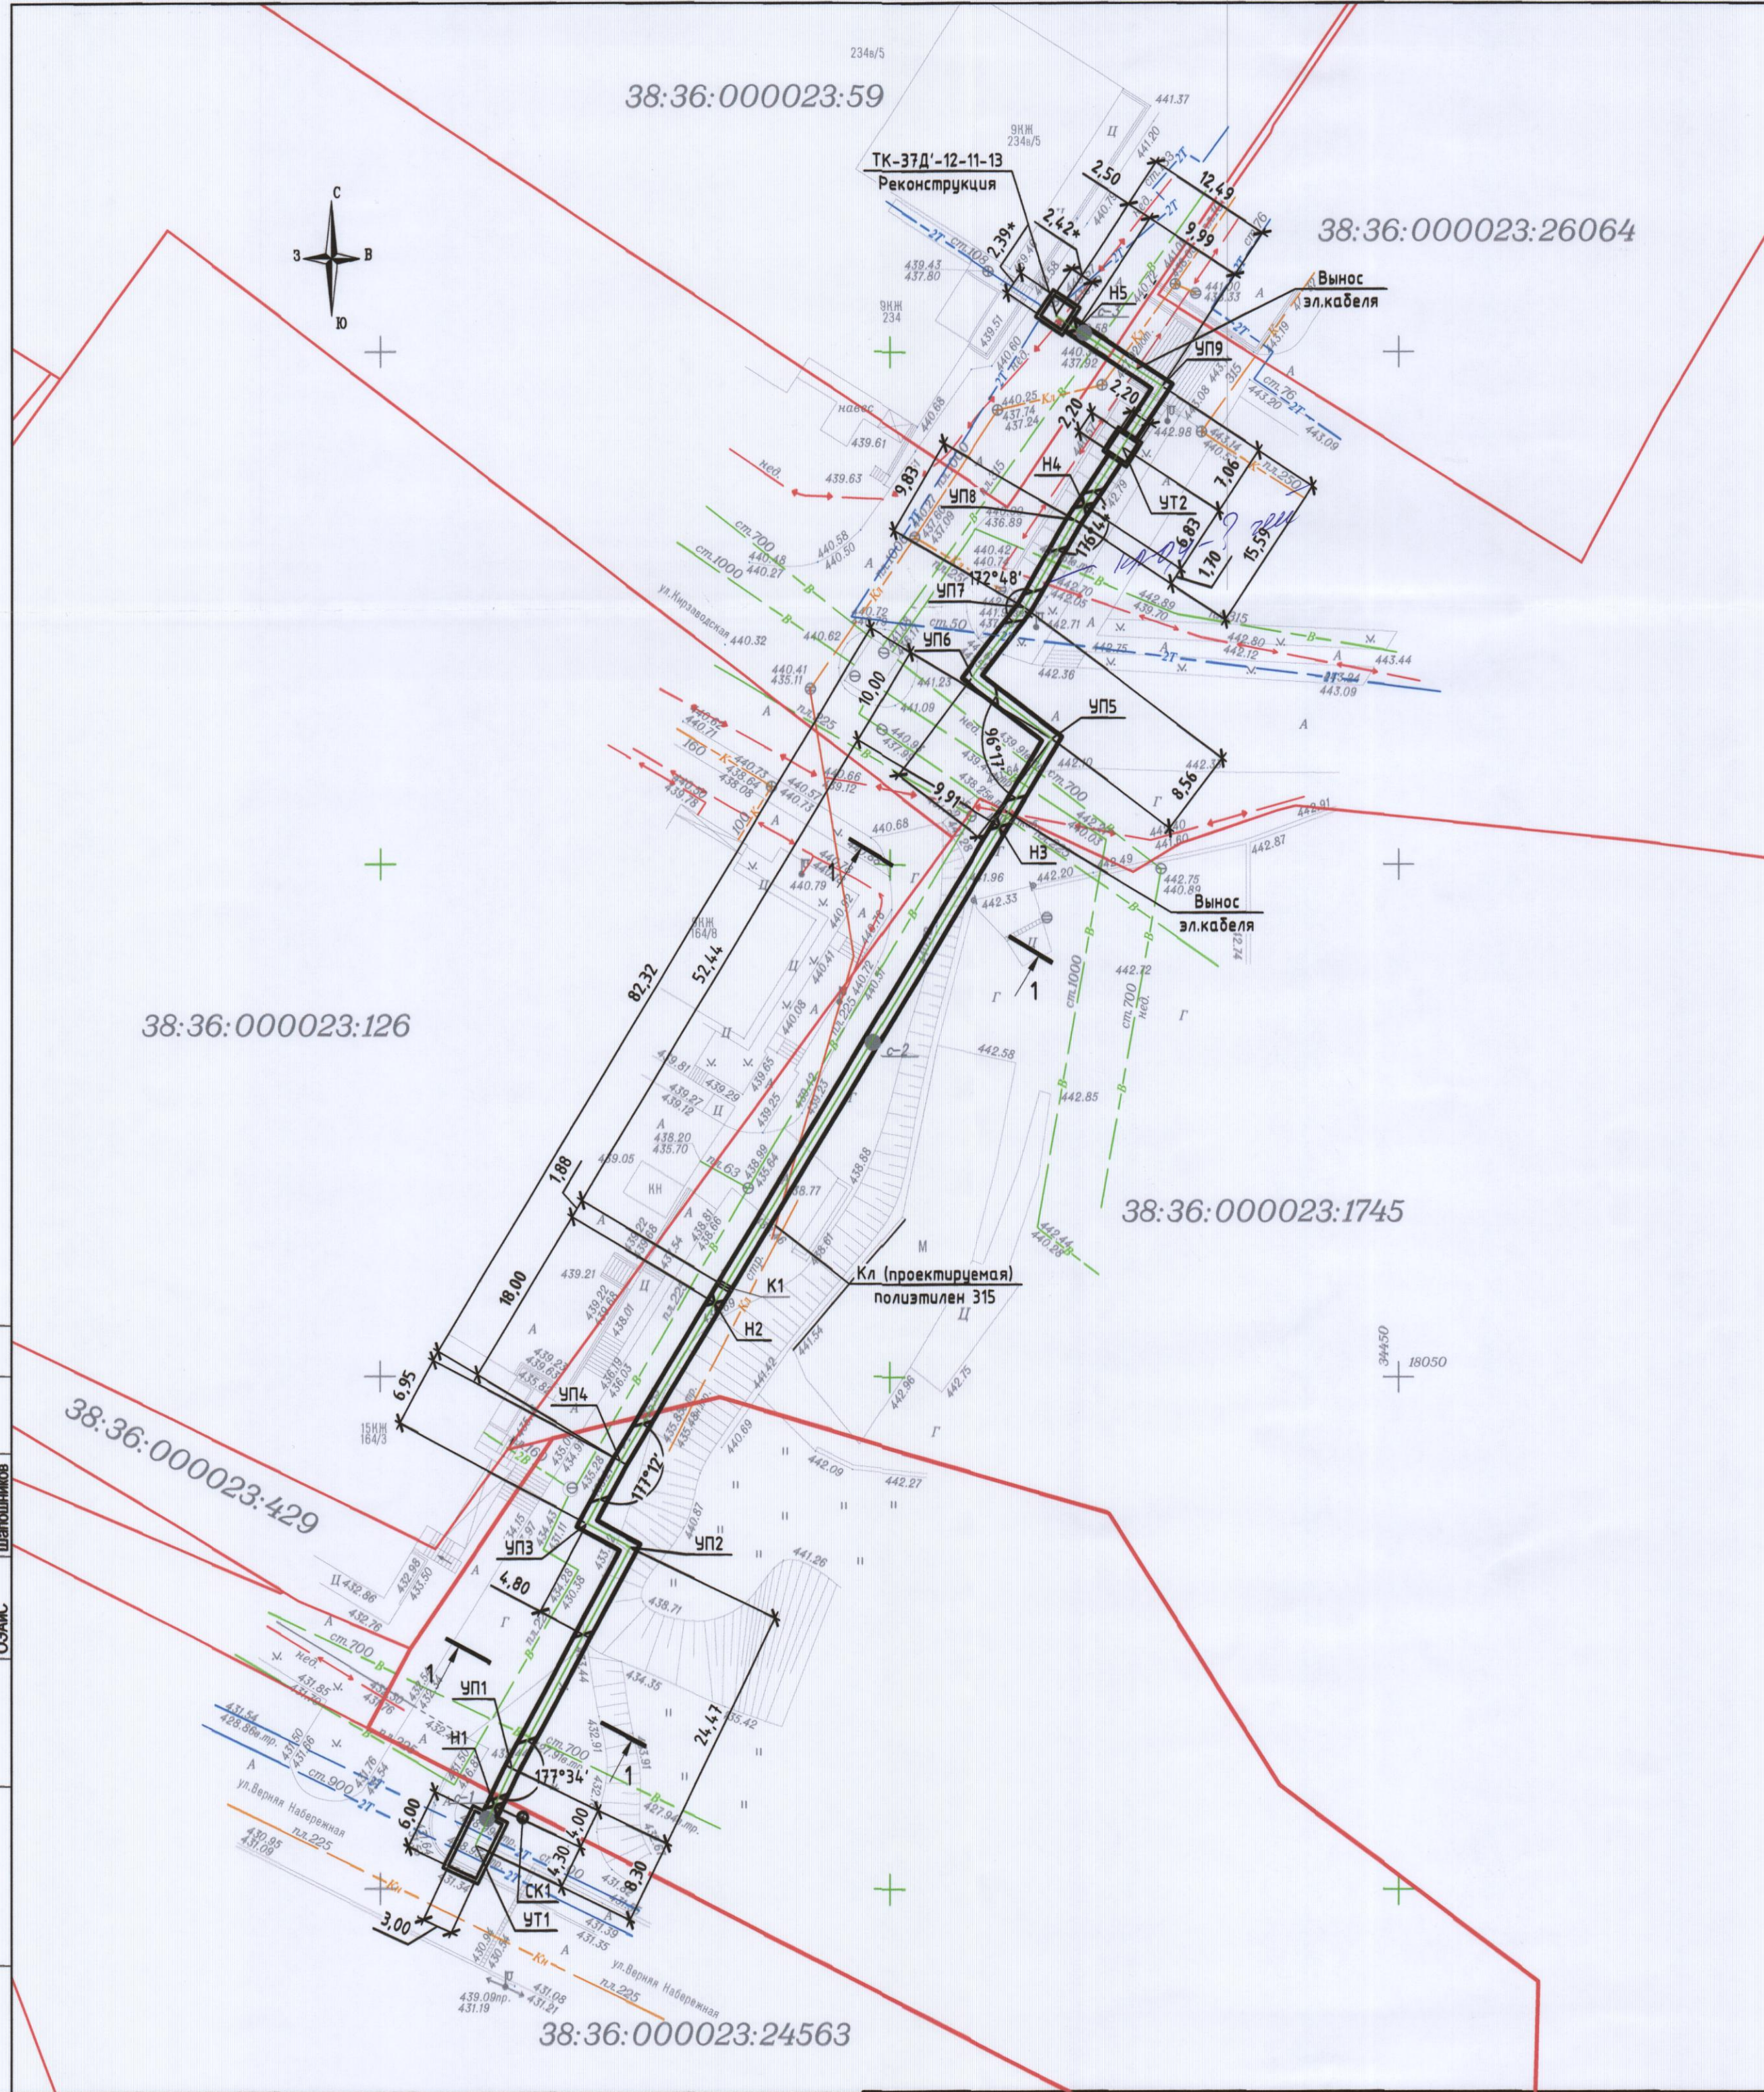



Таблица координат

№ п/п	X	Y
УТ1	18004,29	34359,35
УП1	18011,76	34362,97
УП2	18033,35	34374,54
УП3	18035,61	34370,31
УП4	18041,74	34373,60
УП5	18112,29	34416,01
УП6	18118,29	34408,13
УП7	18125,11	34413,32
УП8	18133,61	34418,24
УП9	18146,63	34426,81
ТК37Д'-12-11-13	18153,50	34416,38

Таблица нагрузок на неподвижные опоры

Опора	Силы вдоль локальной оси, (тс)			Моменты вокруг локальной оси, (тс·м)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
Н1	2.34	0.04	0.43	0.01	0.51	0.09
Н2	8.43	0.01	0.25	0.01	0.04	0.02
Н3	9.73	0.02	0.14	0.01	0.24	0.11
Н4	0.18	0.03	0.26	0.01	0.02	0.03
Н5	0.17	0.03	0.26	0.03	0.76	0.13

1-1

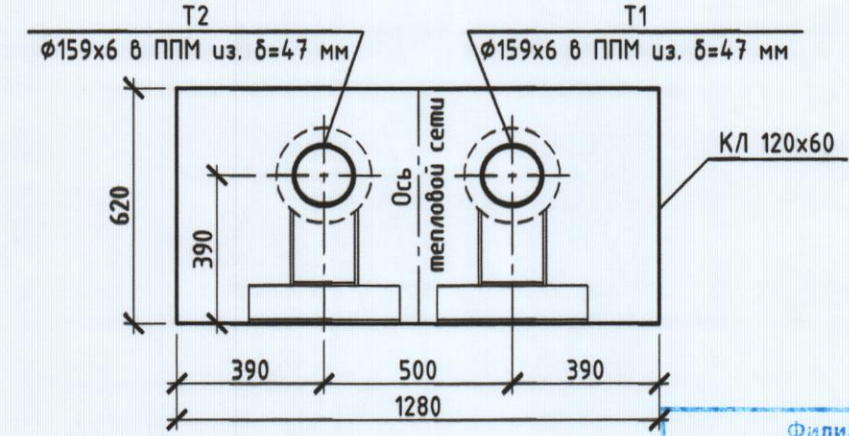

Филиал ОАО «ИЗСК»
«Южные электрические сети»
СОГЛАСОВАНО № 302
Производство работ на объекте
Сл.ЛЭП
Сл.КЛ
ССДТУ

План разработан на топоснове, выполненной ООО «ГеоИнвестГрупп» в феврале 2019г.

Интеллектуальная собственность ООО «ИркутскЭнергоПроект»						
210-500-07ПР-2018-ТС						
Тепловая сеть от 4ТК-11' до ТК-37Д'-12-11-13. Связь ТМ №4 и 8 коллектора						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата	
Разраб.	Воробьева					Стадия
Гл. Спец.	Кузнецов					Лист
Нач. отд.	Петрова					Листов
ГИП	Пухова					
Н.контроль	Гармазов					
План тепловой сети М 1:500						

Имя, номер, дата, подпись и дата, взнос, индекс

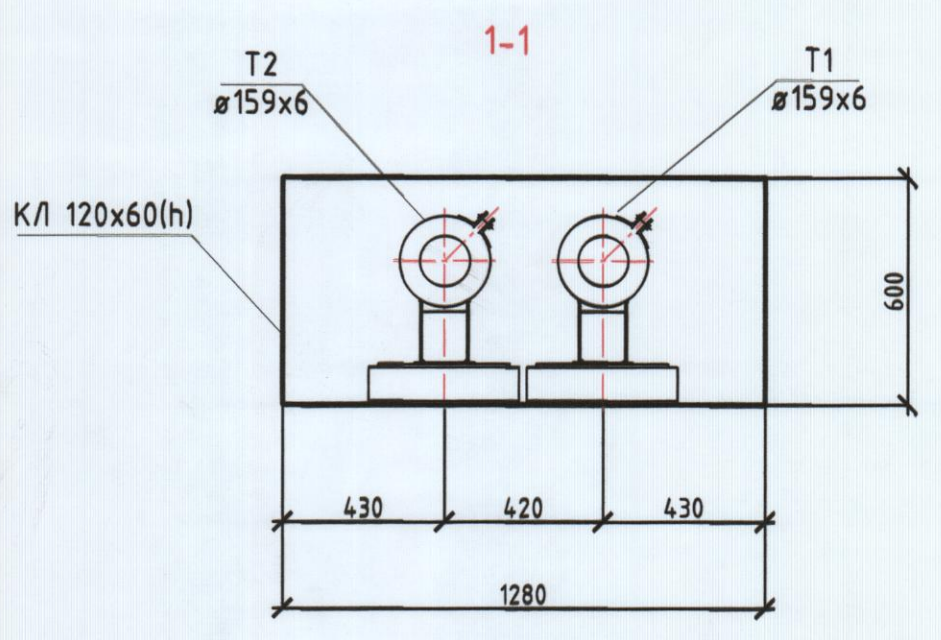
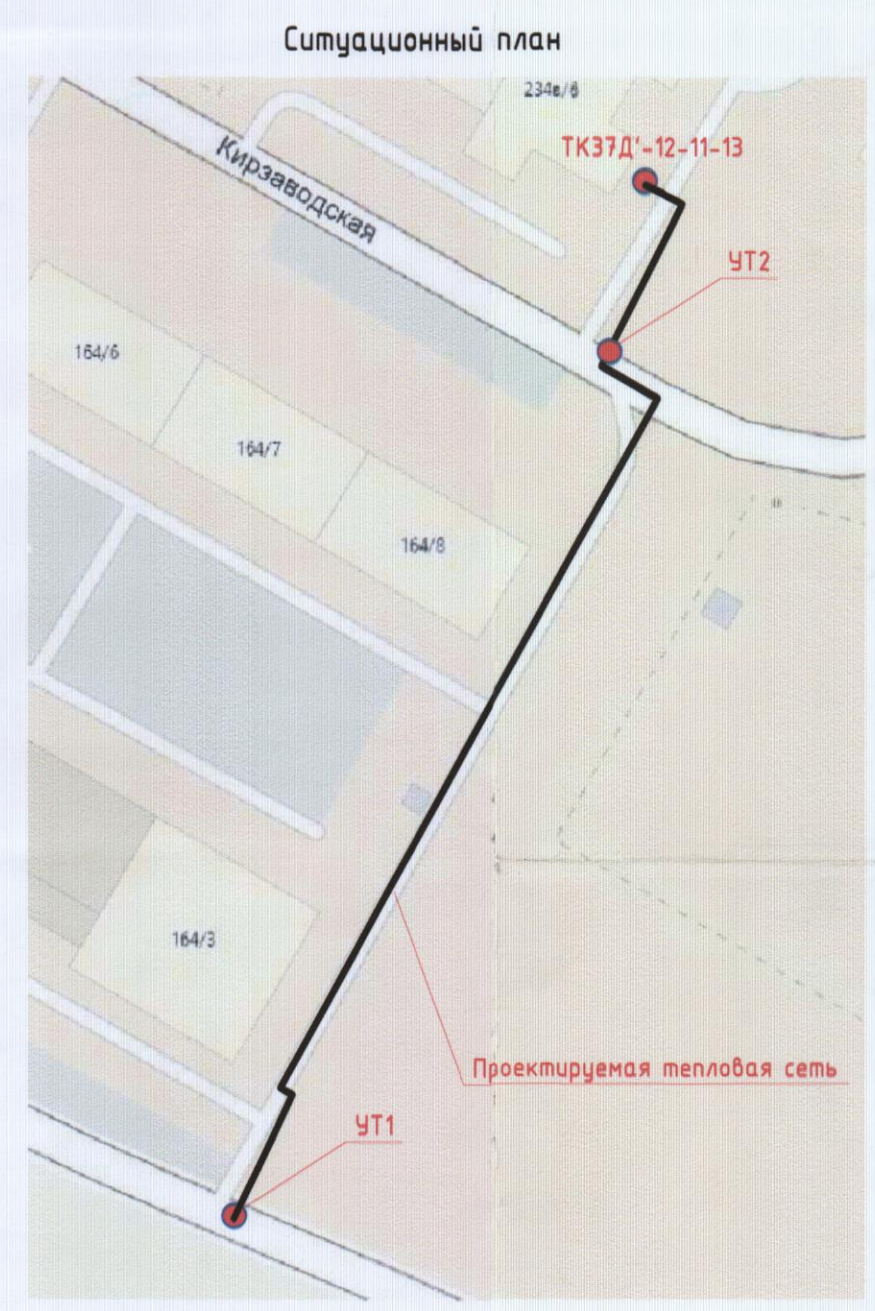
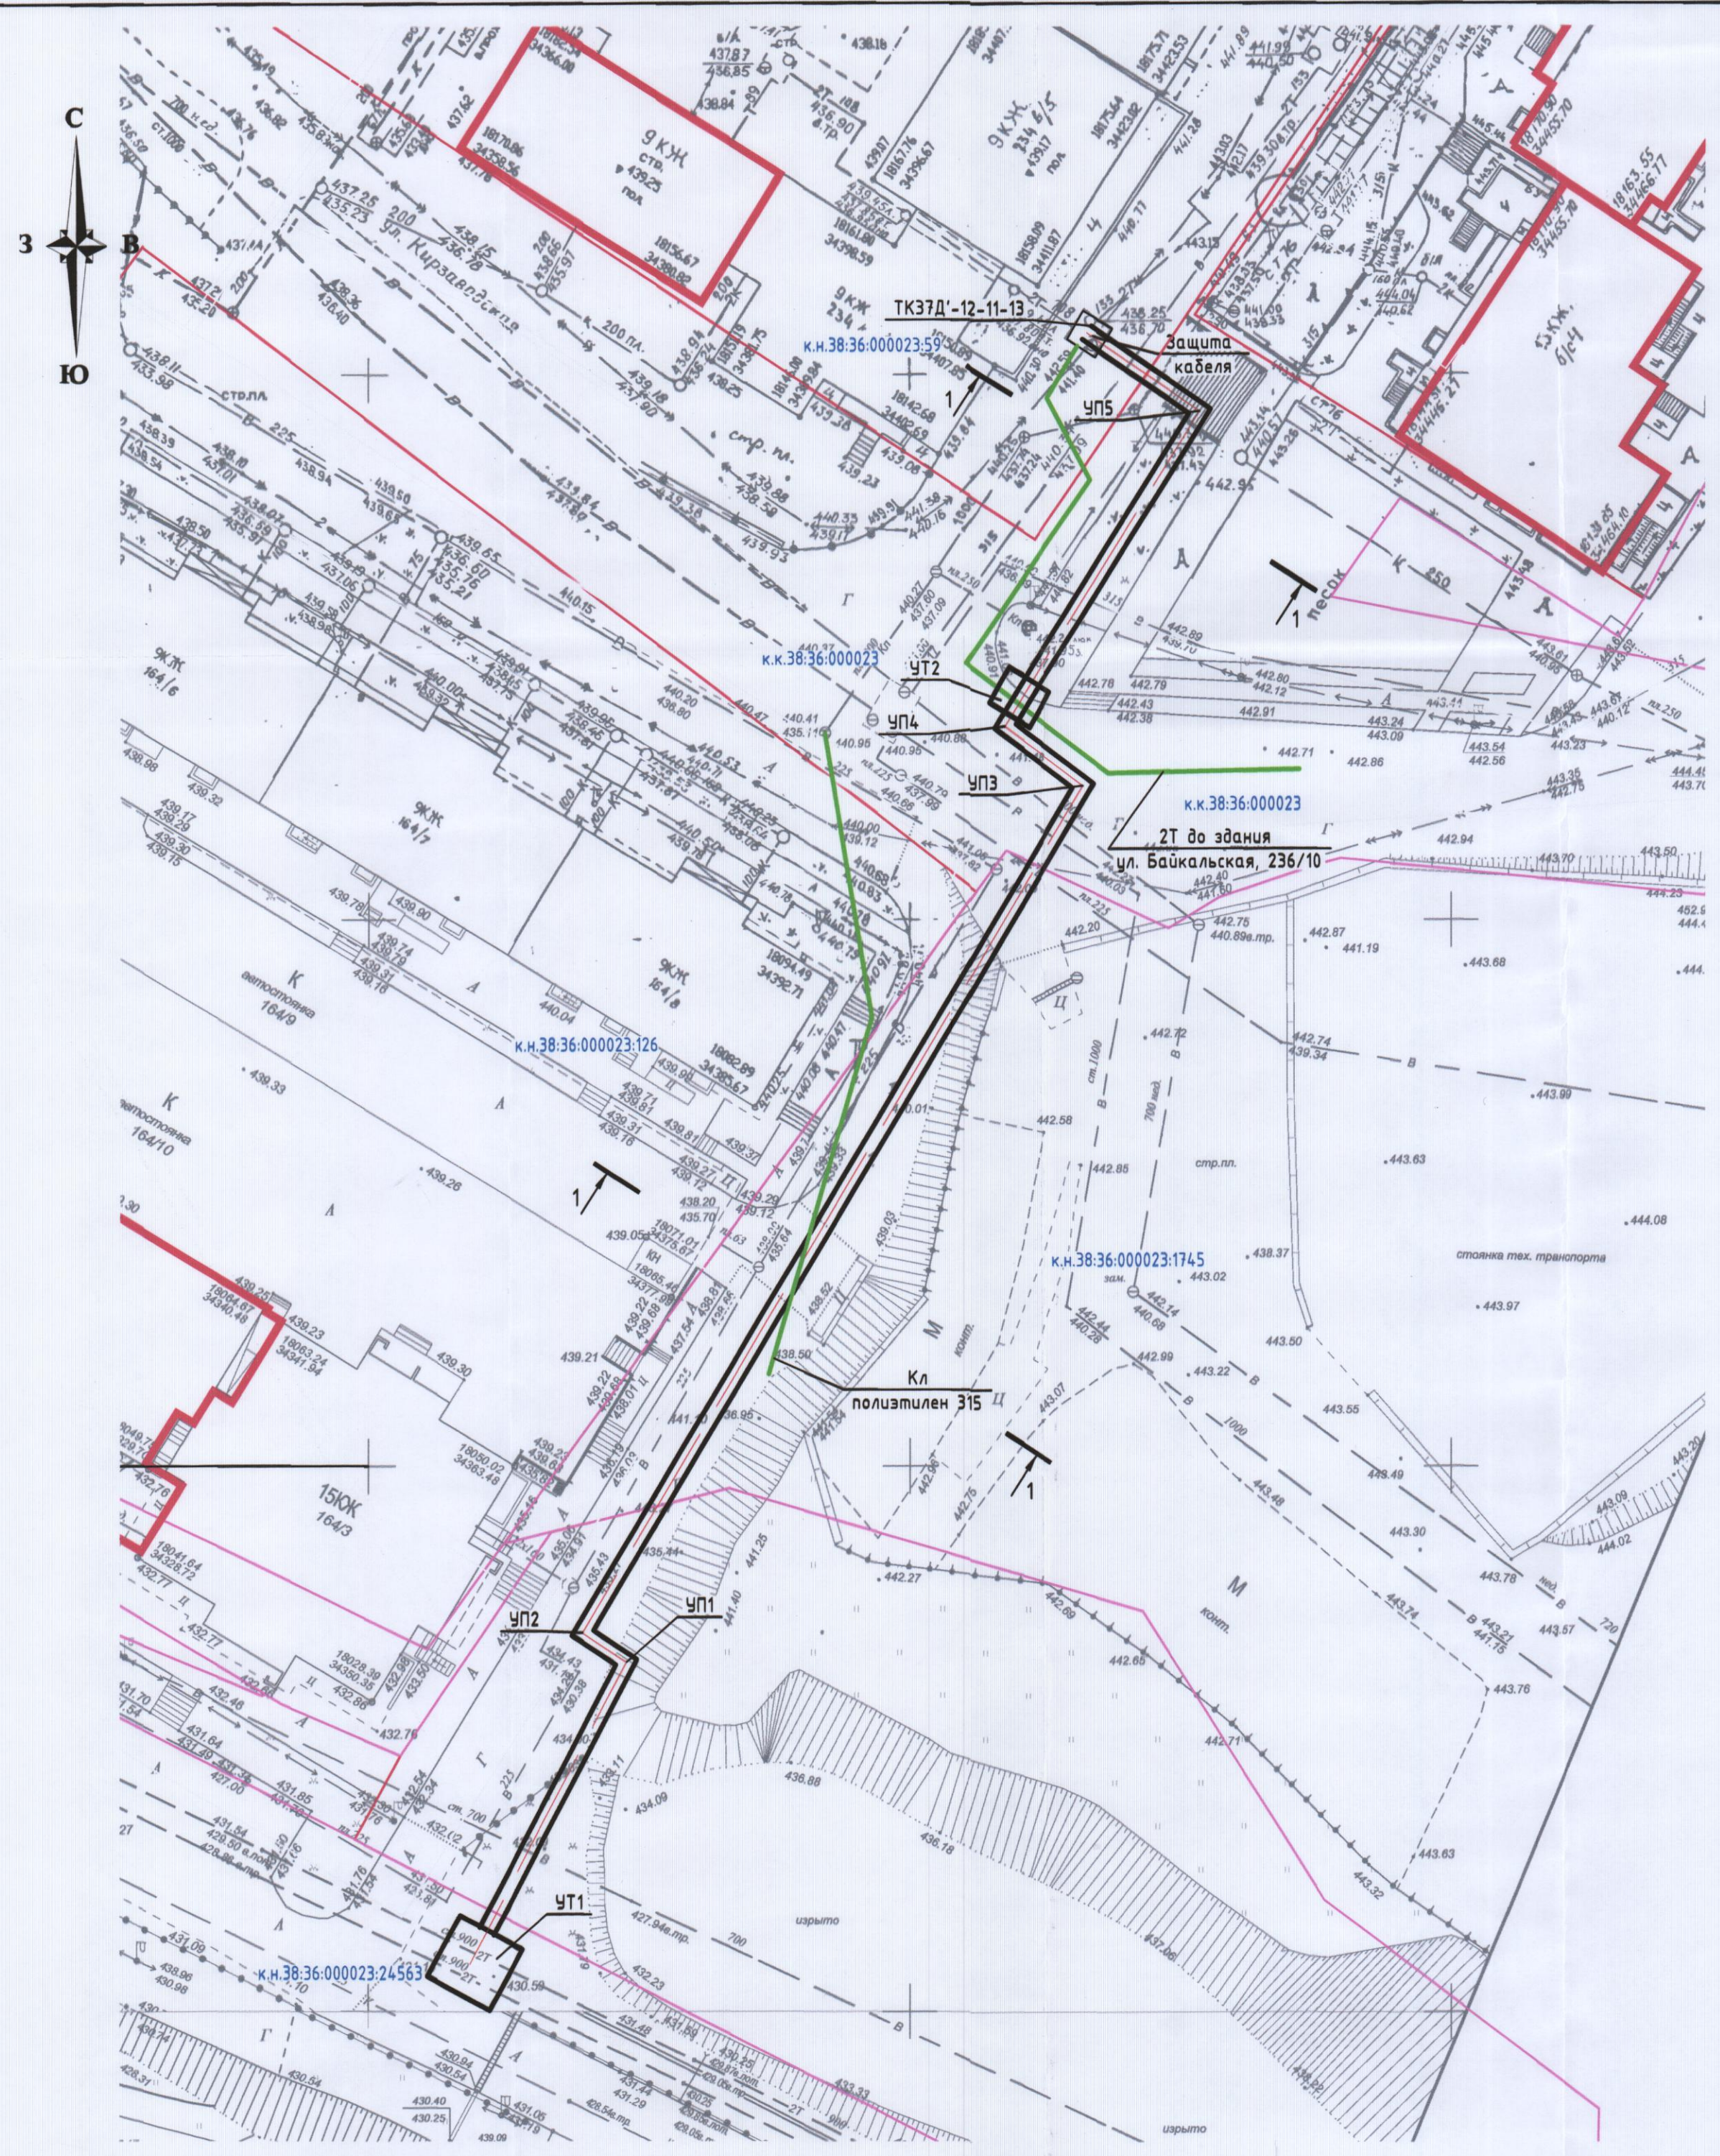


Таблица координат

№ п/п	X	Y
УТ1	18004.28	34359.35
УП1	18031.98	34373.81
УП2	18034.68	34369.76
УП3	18112.29	34416.01
УП4	18117.79	34408.76
УП5	18146.63	34426.81
ТКЗ7Д'-12-11-13	18153.88	34416.39

Условные обозначения

- Проектируемая подземная теплосеть
- Существующий трубопровод

Согласовано в границах зав. уч-ка скважины номер 38:36:000023:1745
всех. сохранности Кв.р.315
ИЗВЕЩЕНИЕ
Т.П. 14.01.2019

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"					
210-500-07ПР-2018-ТС					
Тепловая сеть от ТК-11' до ТК-37Д'-12-11-13. Связь ТМН4 и 8 коллектора					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Штурн	01.19			
Гл. Спец	Кузнецов	01.18			
Нач. отд.	Петрова	01.19			
ГИП	Пуховская	01.19			
Н.контроль	Гармазов	01.19			
Акт выбора трассы				Лист	Листов
				1	
План тепловой сети М 1:500				ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ	

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ЗАО «Виктория – Лисиха»

Прудкий Павел Иванович

664003, г. Иркутск, а/я 281, тел. 8-908-663-65-66

Исх. № 548-КП
от «21» ноября 2018 г.

ПАО «Иркутскэнерго»
Филиал Ново-Иркутская ТЭЦ
664043, г. Иркутск, Бульвар Рябикова, д. 67

Техническому директору
Янышевскому В.В.

ПИСЬМО

В адрес ЗАО «Виктория–Лисиха» поступил запрос от Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ о присоединении к тепловым сетям ЗАО «Виктория–Лисиха» (исх. № 210/500-77/5167 от 12.11.2018 г.).

Настоящим письмом ЗАО «Виктория–Лисиха» дает согласие на подключение объекта капитального строительства ПАО «Иркутскэнерго» к тепловой сети ЗАО «Виктория–Лисиха» в ТК-37Д*-12-11*-5-5 (внутреннее наименование ТК-37Д*-12-11-13) в соответствии с актом разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности № 682-Э от 04.03.2017 г. и акта выбора трассы, приложенным к письму (исх. № 210/500-77/5167 от 12.11.2018 г.).

Конкурсный управляющий
ЗАО «Виктория-Лисиха»



Прудкий П.И.

Исп. Котова М.К. 8-908-663-65-66
Прудкий П.И. 8-902-513-45-45



**СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

5-ой Армии ул., д. 2, г. Иркутск, 664025
тел. факс (3952) 33-27-23
<http://irkobl.ru/sites/oknio/>, E-mail: sooknio@yandex.ru

13.10.2018

№

01-76-7614/18

на № 776 от 17.10.2018 г.

О предоставлении информации

Уважаемый Владимир Викторович!

Рассмотрев представленные материалы, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области согласовывает акт выбора трассы шифр 210-500-07ПР-2018-АВТ по объекту: «Тепловая сеть от 4ТК-11' до ТК-37Д'-12-11-13. Связь ТМ№4 и 8 коллектора».

Временно замещающий должность
руководителя службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

А.А. Фоменко