



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку деталей для монтажа уравнительного паропровода ДПВ ТЭЦ-4 в 2014 году.

1. Заказчик:

ООО «Автозаводская ТЭЦ», г.Нижний Новгород

2. Общие положения:

Трубы предназначены для рабочей среды - пар, и работы при высоких температурах. (Рабочее давление бкгс/см², рабочая температура 280⁰С

№ п/п	Наименование	ГОСТ, ТУ	Марка, тип	Ед. изм	Кол-во	Срок поставки
1.	Труба ГОСТ 8732-78(8731-74)	B20 ГОСТ 1050-88	Ø426×11	м	230	Август 2014г.
2.	Труба ГОСТ 8732-78(8731-74)	B20 ГОСТ 1050-88	Ø377×9	м	7	Август 2014г.
3.	Труба ГОСТ 8732-78(8731-74)	B20 ГОСТ 1050-88	Ø89×3,5	м	378	Август 2014г.
4.	Труба ГОСТ 8732-78(8731-74)	B20 ГОСТ 1050-88	Ø38×3	м	122	Август 2014г.
5.	Труба ГОСТ 8732-78(8731-74)	B20 ГОСТ 1050-88	Ø159×4,5	м	160	Август 2014г.
6.	Труба ГОСТ 8732-78(8731-74)	B20 ГОСТ 1050-88	Ø219×7	м	16	Август 2014г.
7.	Труба ГОСТ 8732-78(8731-74)	B20 ГОСТ 1050-88	Ø108×4	м	16	Август 2014г.

3. Технические требования:

1. Материал труб Ст20 по ГОСТ 1050-88.

2. Трубы должны быть изготовлены из катаной, кованой или центробежнолитой заготовки, группы В, термообработанных по ГОСТ 8731-74 в соответствии требованиями указанных стандартов и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Контроль механических свойств при испытаниях на растяжение и ударный изгиб, технологические испытания должны проводиться в соответствии с требованиями ПБ 10-573-03.

3. Трубы обычной точности по диаметру и толщине стенки.

4. На поставляемые детали трубопроводов должно быть оформлено: свидетельство об изготовлении, сертификат на соответствие требованиям Технического Регламента, сертификаты на материалы с химическим анализом и механическими испытаниями.

4. Условия поставки:

1. Упаковка, транспортирование и хранение в соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001.

2. Поставка нового (не бывшего в употреблении) товара.

3. Поставка автомобильным транспортом по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.


5. Гарантийные обязательства:

Поставщик должен гарантировать соответствие технических характеристик изделий требованиям ТУ. В случае выявления дефектов и несоответствия качества Поставщик в течение 20 дней с момента письменного уведомления Заказчиком должен устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счёт.

Зам. генерального директора по модернизации и
Новому строительству ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Начальник ТЦ

Начальник ОКС

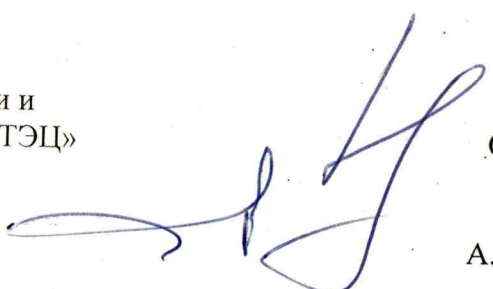

С.В. Наумов

А.С. Вязьмин



Ю.С. Ильичев